


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 филиала "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"
 Е.В. Кожевников
 " " " 2018 г.

Температурный график работы тепловых сетей от Каргалинской ТЭЦ на 2018-2019 гг.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды с учетом срезки и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °С		
$t_{нв}$	$t'_{1от}$	$t'_{3от}$	$t'_{2от}$
8	54,9	42,2	36,5
7	57,5	43,7	37,5
6	60,0	45,2	38,5
5	62,6	46,7	39,5
4	65,1	48,2	40,5
3	67,6	49,6	41,5
2	70,1	51,1	42,4
1	72,6	52,5	43,4
0	75,1	53,9	44,3
-1	77,5	55,3	45,2
-2	80,0	56,7	46,1
-3	82,4	58,1	47,0
-4	84,8	59,4	47,9
-5	87,2	60,8	48,8
-6	89,6	62,1	49,6
-7	92,0	63,5	50,5
-8	94,4	64,8	51,4
-9	96,8	66,1	52,2
-10	99,2	67,5	53,0
-11	101,6	68,8	53,9
-12	103,9	70,1	54,7
-13	106,3	71,4	55,5
-14	108,6	72,7	56,3
-15	111,0	73,9	57,1
-16	113,3	75,2	57,9
-17	115,6	76,5	58,7
-18	118,0	77,8	59,5
-19	120,3	79,0	60,3
-20	122,6	80,3	61,1
-21	124,9	81,5	61,8
-22	127,2	82,8	62,6
-23	129,5	84,0	63,3
-24	130,0	84,0	63,1
-25	130,0	83,6	62,5
-26	130,0	83,3	62,0
-27	130,0	82,9	61,5
-28	130,0	82,5	60,9
-29	130,0	82,1	60,4
-30	130,0	81,8	59,9
-31	130,0	81,4	59,3
-32	130,0	81,0	58,8

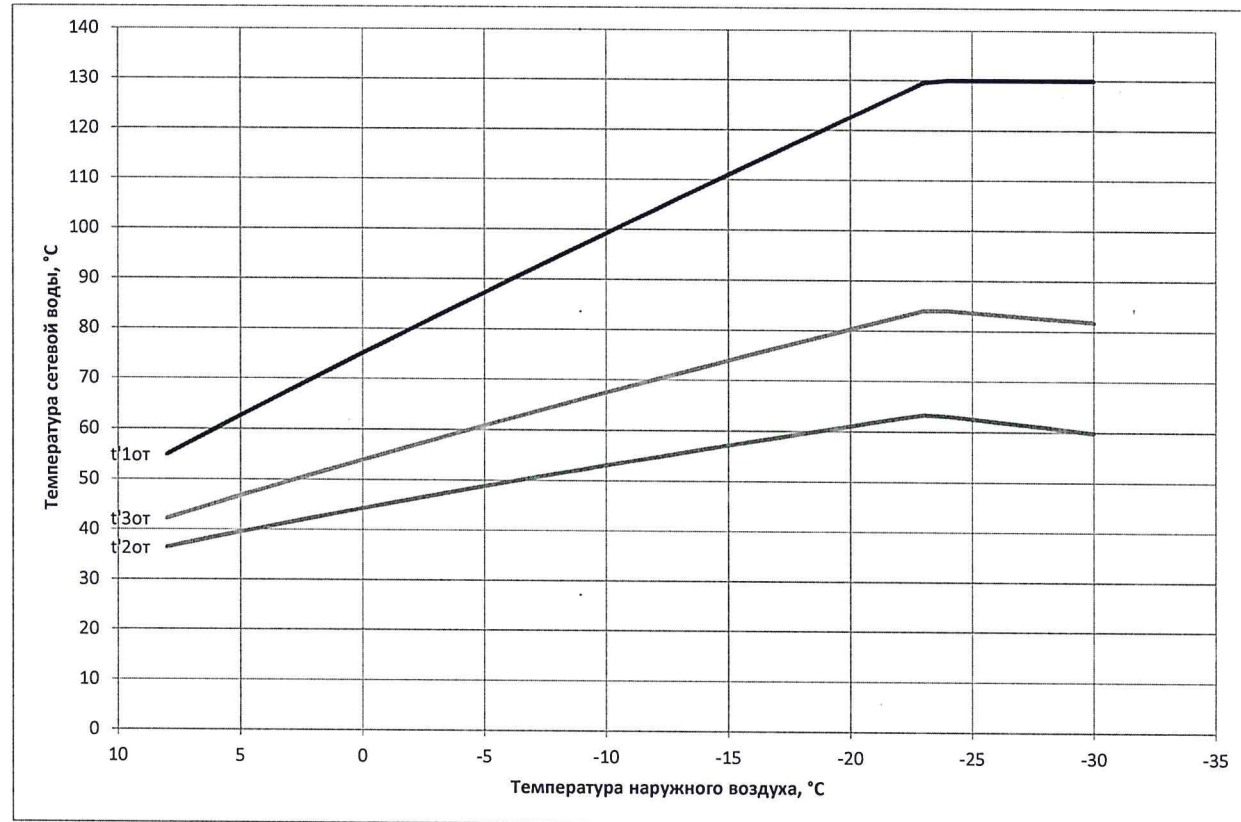

Заместитель главного инженера по генерации

А.А. Куренков

А.А. Куренков