


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 филиала "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"
 Е.В. Кожевников
 "12" июля 2018 г.

Температурный график работы тепловых сетей от Медногорской ТЭЦ на 2018-2019 гг.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды с учетом срезки и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °С			
	$t_{\text{нв}}$	$t'_{1\text{от}}$	$t'_{3\text{от}}$	$t'_{2\text{от}}$
Летний	74			51,5
8	74,0	74,0	55,9	47,7
7	74,0	74,0	55,5	47,1
6	74,0	74,0	55,1	46,5
5	74,0	74,0	54,7	46,0
4	74,0	74,0	54,4	45,4
3	74,0	74,0	54,0	44,9
2	74,0	74,0	53,6	44,3
1	74,5	74,5	53,6	44,1
0	77,0	77,0	55,0	45,0
-1	79,6	79,6	56,5	46,0
-2	82,1	82,1	57,9	46,9
-3	84,6	84,6	59,3	47,8
-4	87,1	87,1	60,7	48,7
-5	89,6	89,6	62,1	49,6
-6	92,1	92,1	63,5	50,5
-7	94,6	94,6	64,9	51,4
-8	97,1	97,1	66,3	52,3
-9	99,6	99,6	67,7	53,2
-10	102,0	102,0	69,0	54,0
-11	104,5	104,5	70,4	54,9
-12	106,9	106,9	71,7	55,7
-13	109,4	109,4	73,1	56,6
-14	111,8	111,8	74,4	57,4
-15	114,2	114,2	75,7	58,2
-16	116,7	116,7	77,1	59,1
-17	119,1	119,1	78,4	59,9
-18	121,5	121,5	79,7	60,7
-19	123,9	123,9	81,0	61,5
-20	126,3	126,3	82,3	62,3
-21	128,7	128,7	83,6	63,1
-22	130,0	130,0	84,1	63,3
-23	130,0	130,0	83,7	62,7
-24	130,0	130,0	83,4	62,2
-25	130,0	130,0	83,0	61,6
-26	130,0	130,0	82,6	61,1
-27	130,0	130,0	82,2	60,5
-28	130,0	130,0	81,9	60,0
-29	130,0	130,0	81,5	59,4
-30	130,0	130,0	81,1	58,9

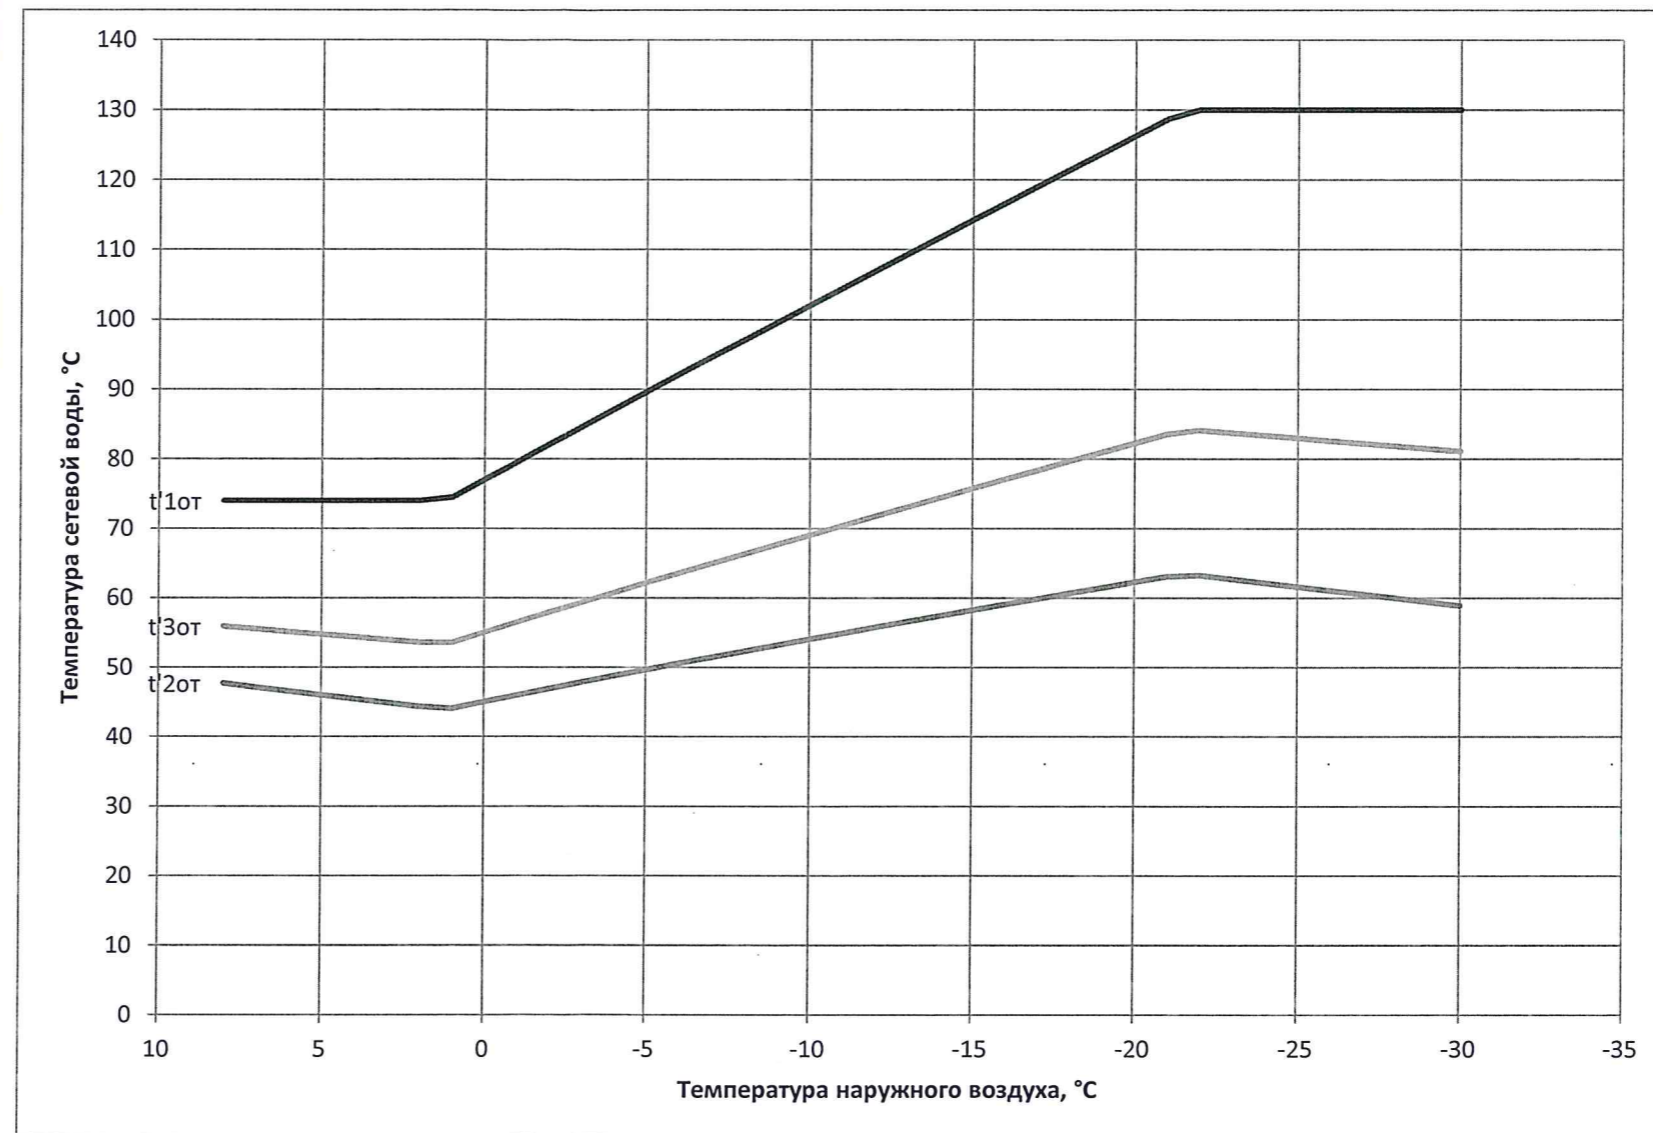

Технический директор ОТС

В.М. Дремов