


УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 филиала "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"  
 Е.В. Кожевников  
 "12" апреля 2018 г.

Температурный график работы тепловых сетей от Сакмарской ТЭЦ на 2018-2019 гг.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды с учетом срезки и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °С			
	$t_{нв}$	$t'_{1от}$	$t'_{3от}$	$t'_{2от}$
Летний	75,0			48,2
8	75,0	75,0	56,9	48,6
7	75,0	75,0	56,5	48,1
6	75,0	75,0	56,1	47,5
5	75,0	75,0	55,7	46,9
4	75,0	75,0	55,3	46,4
3	75,0	75,0	55,0	45,9
2	75,0	75,0	54,6	45,4
1	75,0	75,0	54,2	44,9
0	75,1	75,1	53,9	44,5
-1	77,5	77,5	55,3	45,4
-2	80,0	80,0	56,7	46,3
-3	82,4	82,4	58,1	47,2
-4	84,8	84,8	59,4	48,1
-5	87,2	87,2	60,8	49,0
-6	89,6	89,6	62,1	49,9
-7	92,0	92,0	63,5	50,7
-8	94,4	94,4	64,8	51,5
-9	96,8	96,8	66,1	52,4
-10	99,2	99,2	67,5	53,2
-11	101,6	101,6	68,8	54,1
-12	103,9	103,9	70,1	54,9
-13	106,3	106,3	71,4	55,7
-14	108,6	108,6	72,7	56,5
-15	111,0	111,0	73,9	57,3
-16	113,3	113,3	75,2	58,1
-17	115,6	115,6	76,5	58,9
-18	118,0	118,0	77,8	59,7
-19	120,3	120,3	79,0	60,5
-20	122,6	122,6	80,3	61,3
-21	124,9	124,9	81,5	62,0
-22	127,2	127,2	82,8	62,8
-23	129,5	129,5	84,0	63,5
-24	130,0	130,0	84,0	63,3
-25	130,0	130,0	83,6	62,9
-26	130,0	130,0	83,3	62,4
-27	130,0	130,0	82,9	61,9
-28	130,0	130,0	82,5	61,4
-29	130,0	130,0	82,1	60,9
-30	130,0	130,0	81,8	60,4
-31	130,0	130,0	81,4	59,9
-32	130,0	130,0	81,0	59,5

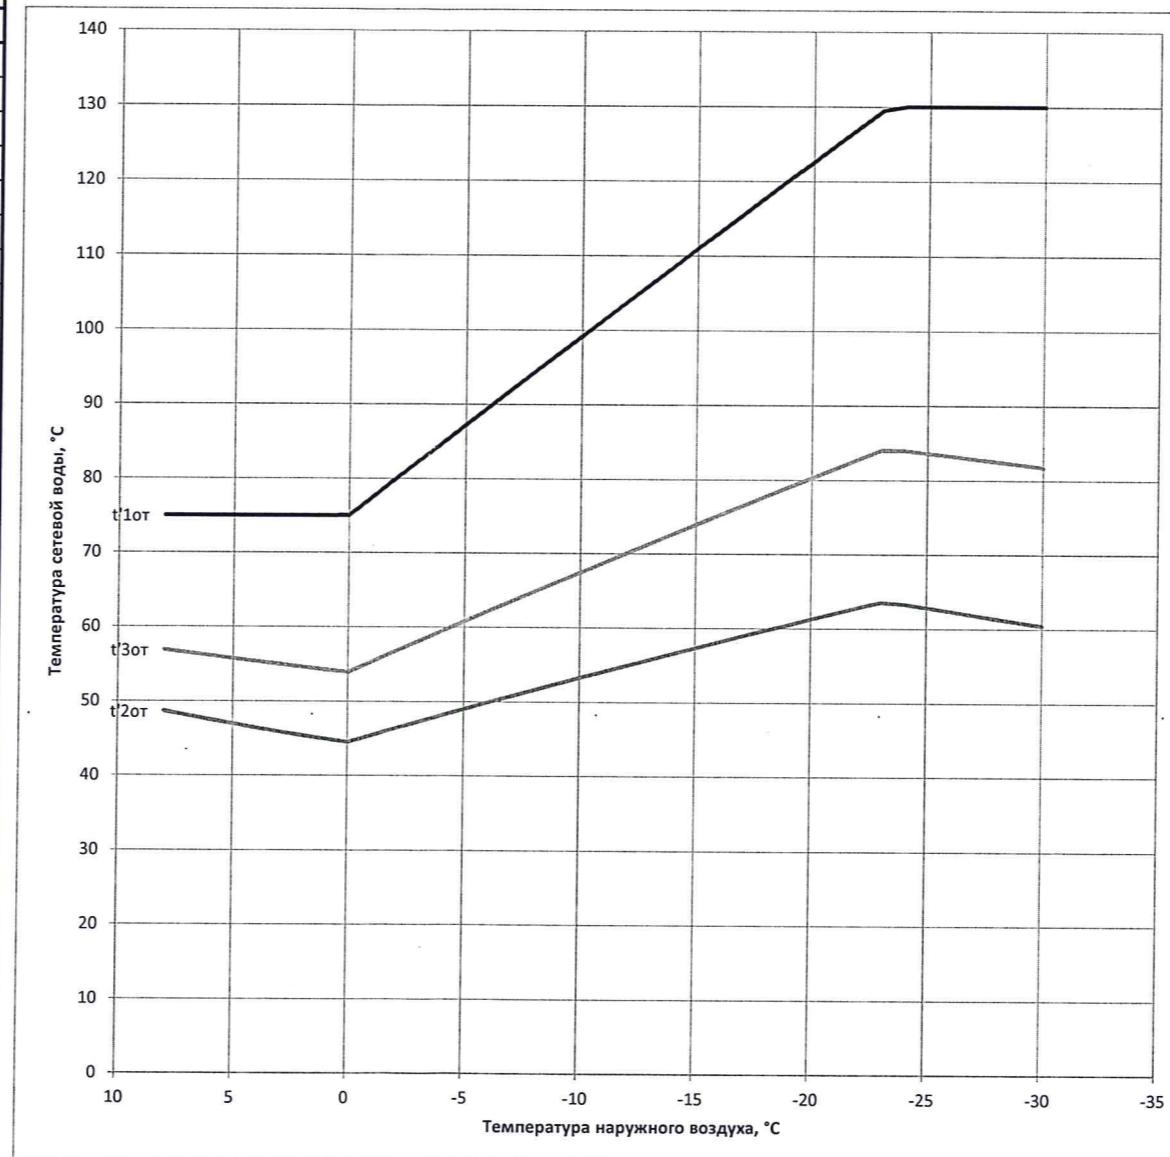

Технический директор ОТС

*В.М. Дремов*

В.М. Дремов