

"СОГЛАСОВАНО"
Глава администрации г. Чебоксары

А.О. Ладыков

" " 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала "Марий Эл и Чувашии"
ПАО "Т Плюс"

С.А. Ушаков

2020 г.



Отопительный график температур 150/70 °С "со срезкой" 115 °С
с качественным регулированием отпуска тепловой энергии
для системы теплоснабжения г. Чебоксары от Чебоксарской ТЭЦ-2
филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"
на отопительный сезон 2020-2021 г.г.

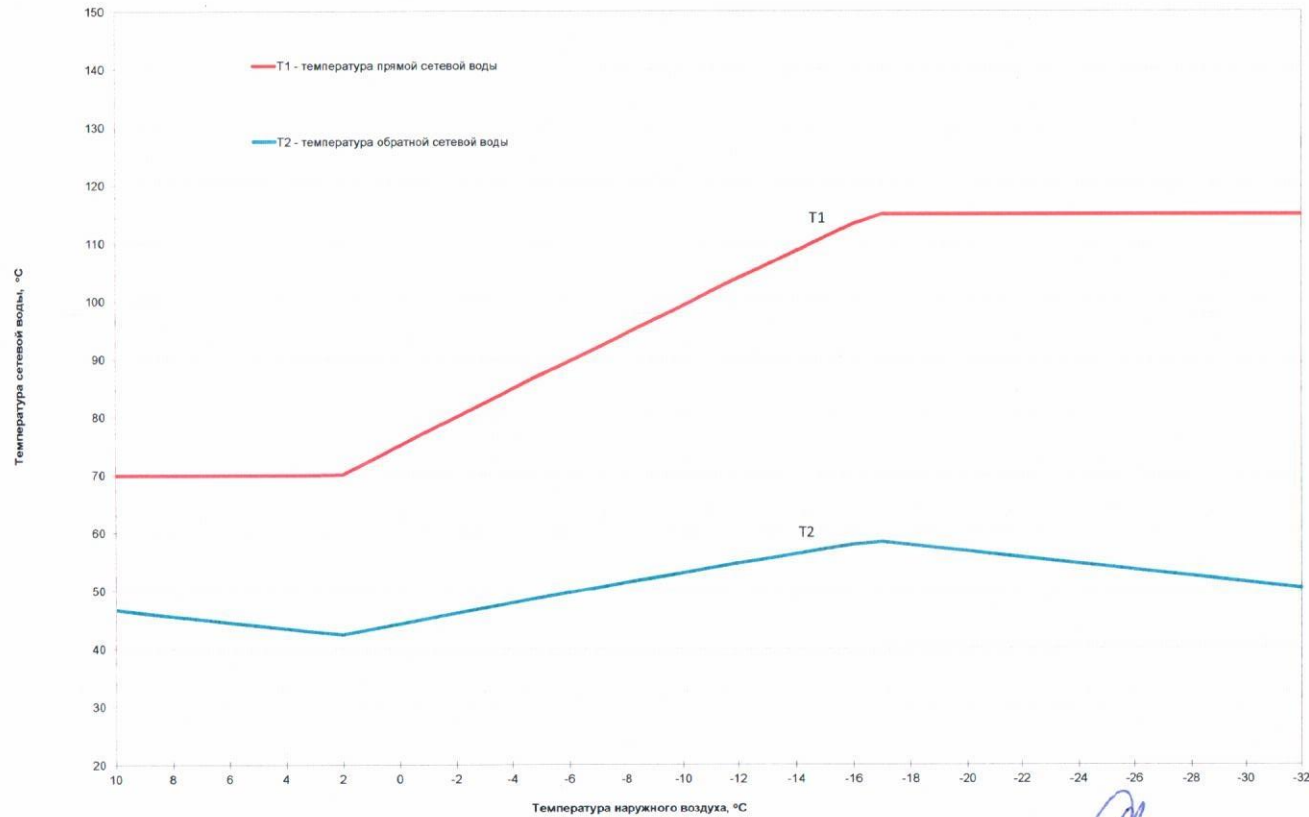





Таблица температур
системы
теплоснабжения
г.Чебоксары

Tнв	T1	T2
10	70	47
9	70	46
8	70	46
7	70	45
6	70	44
5	70	44
4	70	43
3	70	43
2	70	42
1	73	43
0	75	44
-1	78	45
-2	80	46
-3	82	47
-4	85	48
-5	87	49
-6	90	50
-7	92	51
-8	94	51
-9	97	52
-10	99	53
-11	102	54
-12	104	55
-13	106	56
-14	109	56
-15	111	57
-16	113	58
-17	115	58
-18	115	58
-19	115	57
-20	115	57
-21	115	56
-22	115	56
-23	115	55
-24	115	55
-25	115	54
-26	115	54
-27	115	53
-28	115	52
-29	115	52
-30	115	51
-31	115	51
-32	115	50

Главный инженер филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Технический директор - главный инженер Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии
Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

 А.Г. Тимофеев
 М.В. Каплунов
 А.В. Невский

