



**"СОГЛАСОВАНО"**

Глава администрации городского округа  
"Город Йошкар-Ола"

Е.В. Маслов

2020 г.

**"УТВЕРЖДАЮ"**


Директор  
Филиала "Марий Эл и Чувашии"  
ПАО "Т Плюс"

С.А. Ушаков

2020 г.



**Отопительный график температур 150/70°C "со срезкой" 115°C  
с качественным регулированием отпуска тепловой энергии  
для системы теплоснабжения г. Йошкар-Олы от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2  
филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"**

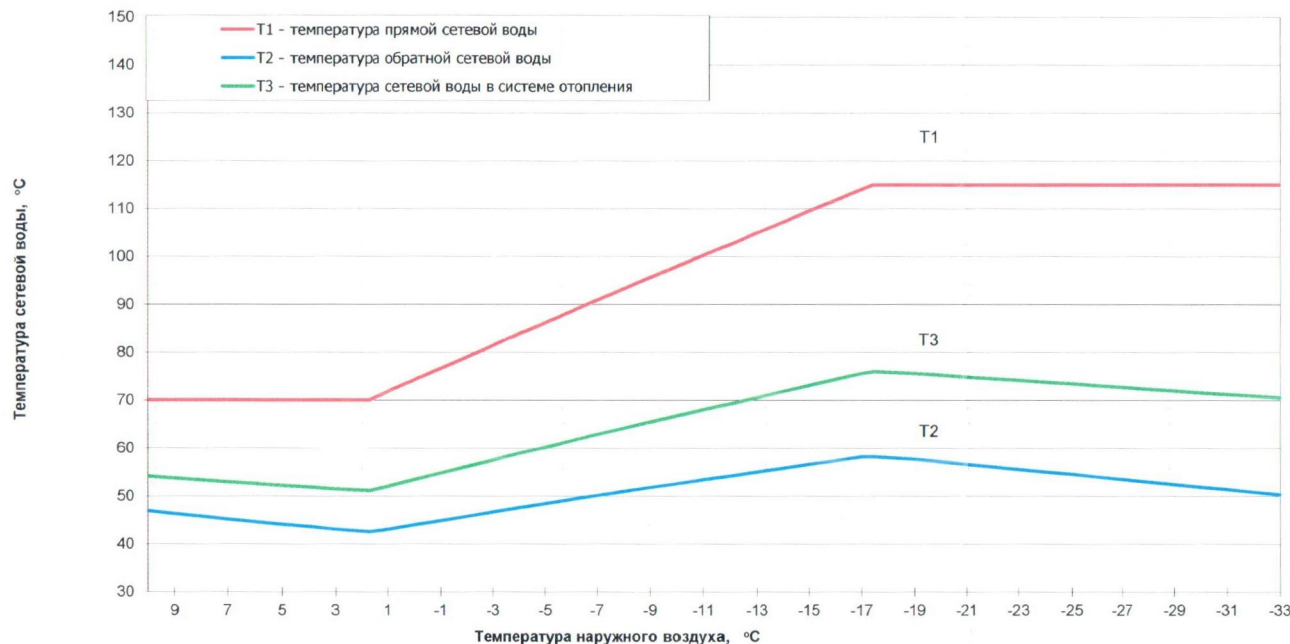

Тнв	T1	T2	T3
10	70	47	54
9	70	46	54
8	70	46	53
7	70	45	53
6	70	45	53
5	70	44	52
4	70	44	52
3	70	43	51
2	70	43	51
1	72	43	52
0	74	44	53
-1	77	45	55
-2	79	46	56
-3	81	47	57
-4	84	48	59
-5	86	48	60
-6	88	49	61
-7	91	50	63
-8	93	51	64
-9	96	52	65
-10	98	53	67
-11	100	53	68
-12	102	54	69
-13	105	55	71
-14	107	56	72
-15	109	57	73
-16	112	57	74
-17	114	58	76
-18	115	58	76
-19	115	58	76
-20	115	57	75
-21	115	57	75
-22	115	56	74
-23	115	56	74
-24	115	55	74
-25	115	54	73
-26	115	54	73
-27	115	53	73
-28	115	53	72
-29	115	52	72
-30	115	52	72
-31	115	51	71
-32	115	51	71
-33	115	50	71

Главный инженер филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Технический директор-главный инженер Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии  
Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

А.Г. Тимофеев

М.В. Каплунов

А.В. Невский